

Landwind Projekt GmbH & Co. KG
Watenstedter Straße 11
38384 Gevensleben

Ansprechpartner/in
Alexander Jorewitz

Tel.
+49(40)300302191

email
ajorewitz@nordex-online.com

Datum
28. Januar 2019

Windpark Südergellersen II, Nachforderungen LK Lüneburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie eine Stellungnahme zur Nachforderung für den Windpark Südergellersen II. In dieser Stellungnahme wird sich auf den von Ihnen angesprochenen Punkt 60.1 – Bauordnungsrechtliche Prüfung, Unterpunkt 3 – Abstandsnachweis bezogen. Der Abstandspunkt P_m , welcher von Ihnen für die Höhen $0,5H$ gefordert wurde, ist durch Berechnung auf 66,68 m ($0,5H$) festgesetzt worden.

Des Weiteren wurde von Ihnen die größtmögliche Exzentrizität im Punkt $P_m(0,5H)$ bei $26,565^\circ$ zur 03:00 Uhr-Stellung gefordert. Wie den hier beigefügten Übersichtszeichnungen zu entnehmen ist, bedeutet dies eine Exzentrizität von 9,02 m von Rotorblattspitze bis zum Turmmittelpunkt.

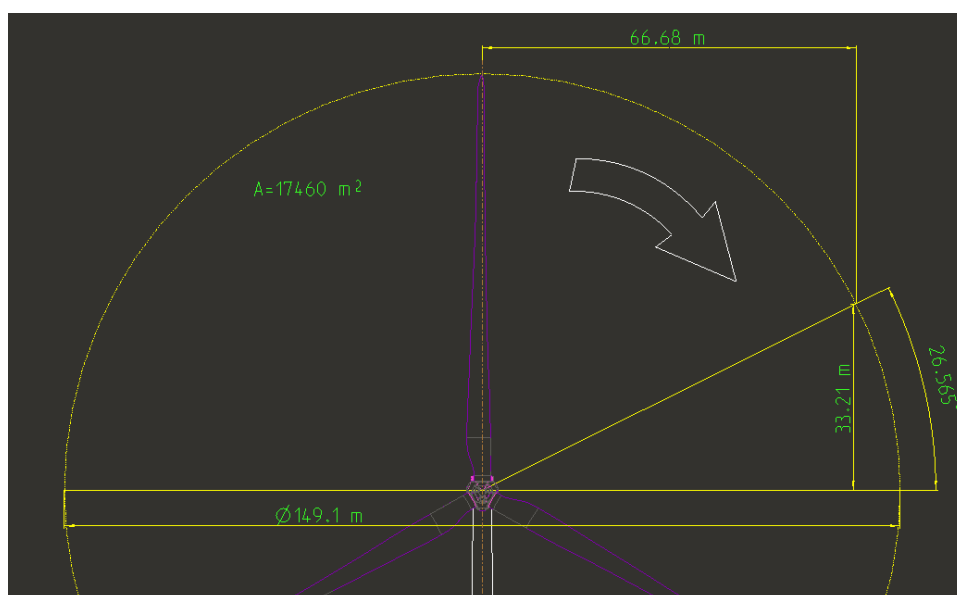


Abbildung 1: Abstandspunkt $P_m(0,5H)$ bei $26,565^\circ$ zur 03:00 Uhr-Stellung



Abbildung 2: Exzentrizität von 9,02 m im Abstandspunkt $P_m(0,5H)$

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Nordex Energy GmbH
Sales Germany